



種子島・ティーエムイーエス 株式会社 様

計量結果について

2026年4月30日に依頼があった「浸透水」の結果（計量証明書番号 濃260507014）については、以下のとおりです。

今回の生物化学的酸素要求量（BOD）は0.5 mg/Lで、化学的酸素要求量（COD）は1.9 mg/Lでした。「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」に規定されている浸透水に係るBODの基準値（20mg/L以下）およびCODの基準値（40mg/L以下）を満足する結果でした。

項目	結果	基準値
生物化学的酸素要求量（BOD）	0.5 mg/L	20
化学的酸素要求量（COD）	1.9 mg/L	40

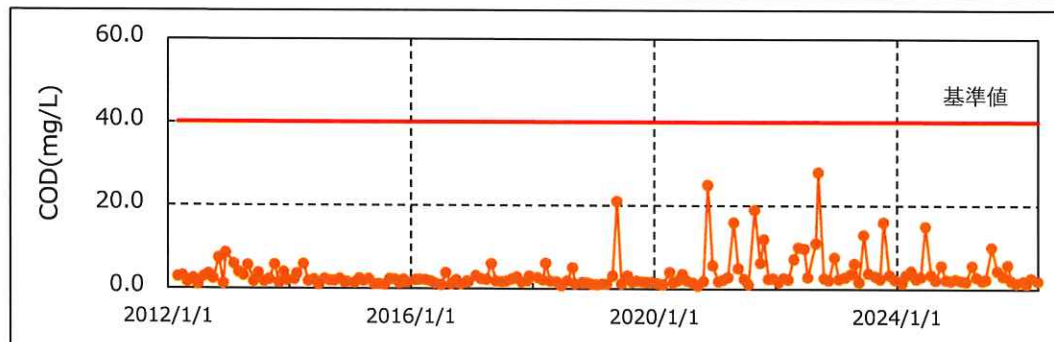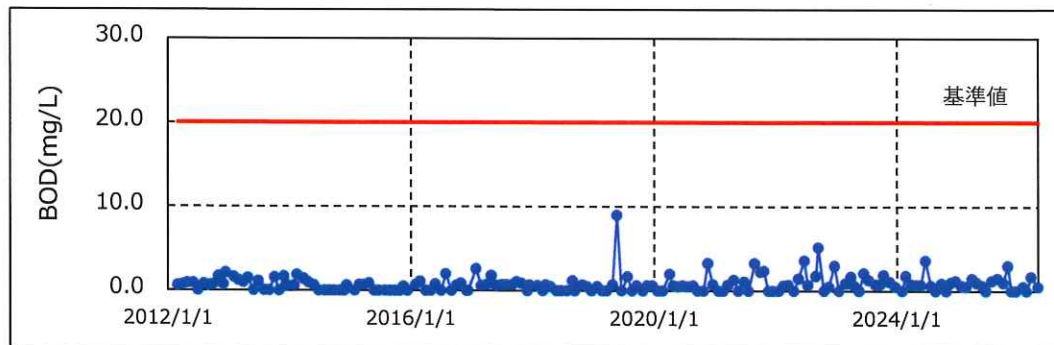

過年度分析結果との比較（2012年2月29日～）

項目	単位	結果	最大値	最小値	平均値
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	0.5	9.0	< 0.5	1.2
化学的酸素要求量（COD）	mg/L	1.9	28	0.8	3.6

